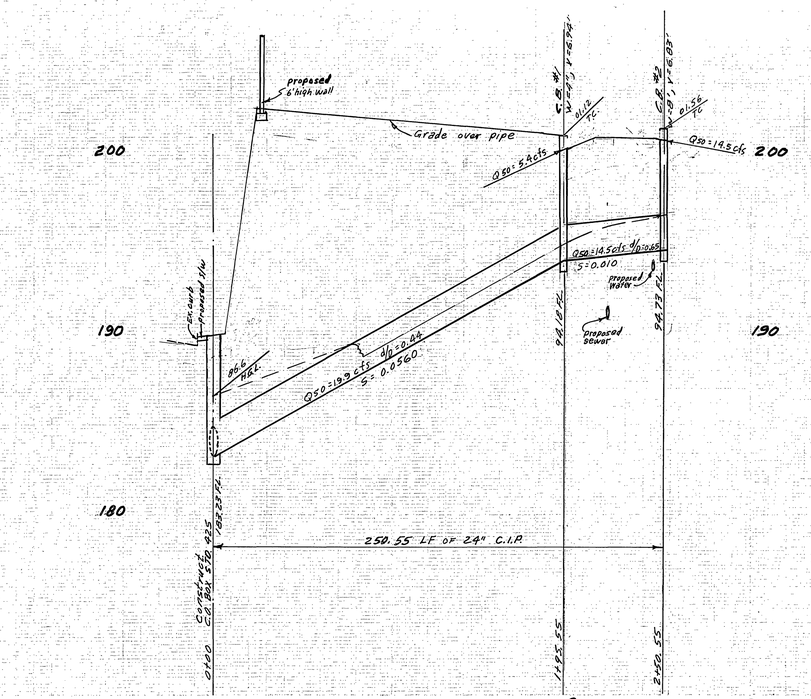
proposed 6' high wall
Grade over pipe
Q50 = 5.4 cfs
Q50 = 19.5 cfs
Q50 = 14.5 cfs d/D = 0.65
S = 0.010
proposed water
proposed sewer
Q50 = 19.9 cfs d/D = 0.44
S = 0.0560
250.55 LF of 24" C.I.P.
C.L. Bldg. Pad Elev. 1825.5
Top of curb Elev. 1824.25
1824.25 FL.
1819.75 FL.
1819.55 FL.
1819.25 FL.
1819.05 FL.
1818.85 FL.
1818.65 FL.
1818.45 FL.
1818.25 FL.
1818.05 FL.
1817.85 FL.
1817.65 FL.
1817.45 FL.
1817.25 FL.
1817.05 FL.
1816.85 FL.
1816.65 FL.
1816.45 FL.
1816.25 FL.
1816.05 FL.
1815.85 FL.
1815.65 FL.
1815.45 FL.